

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月04日

計画の名称	朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	朝来市											
計画の目標	長期的な計画において、下水道施設の今後の老朽化の進展を考慮し調査・修繕を実施する。 老朽化施設を統合し、今後の改築・更新・維持管理費用の削減を行い適正な管理・運営を実施する。 内水浸水発生時の円滑かつ迅速な非難を確保し、または浸水を防止することにより被害の軽減を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	620	A	620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2	中間目標値 R4	最終目標値 R6
1	ストックマネジメント計画期間内実施率を0%(R2)から17%(R6)に増加させる。 ストックマネジメント計画【調査設計・改築】 ストックマネジメント計画における調査設計・改築(1処理場/6処理場)	0%	10%	17%
2	処理区統廃合により、下水道普及率を46.5%(R2)から47.1%(R6)に増加させる。 下水道普及率 下水道処理人口(人)/総人口(人)(2施設統廃合)	46%	46%	47%
3	雨水出水浸水想定区域図の基礎調査を100%に増加させる。 雨水出水浸水想定区域図の面積/雨水出水浸水想定区域図の基礎調査面積 事業実施区域47ha/事業実施区域47ha	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	朝来市	直接	朝来市	-	-	ストックマネジメント計画	ストックマネジメントによる 処理場の改築	朝来市						500		策定中
	A07-002	下水道	一般	朝来市	直接	朝来市	管渠(汚水)	新設	管渠整備	汚水管渠 新設	朝来市						110		策定済
	A07-003	下水道	一般	朝来市	直接	朝来市	ポンプ場	-	雨水出水浸水想定区域図	内水ハザードマップ	朝来市						10		-
											小計						620		
											合計						620		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	23	68	66		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	23	68	66		
前年度からの繰越額 (d)	4	5	42		
支払済額 (e)	22	31	66		
翌年度繰越額 (f)	5	42	42		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


事前評価チェックシート

計画の名称： 朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ストック計画を策定し長期的な処理場の運用効果を高める。	
I. 目標の妥当性 老朽化施設を統合し、今後の改築・更新・維持管理費用の削減を行う。	
I. 目標の妥当性 想定される浸水の深さや浸水が継続する時間等を公表することで被害の軽減を図る。	

(参考図面)

計画の名称	朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	朝来市

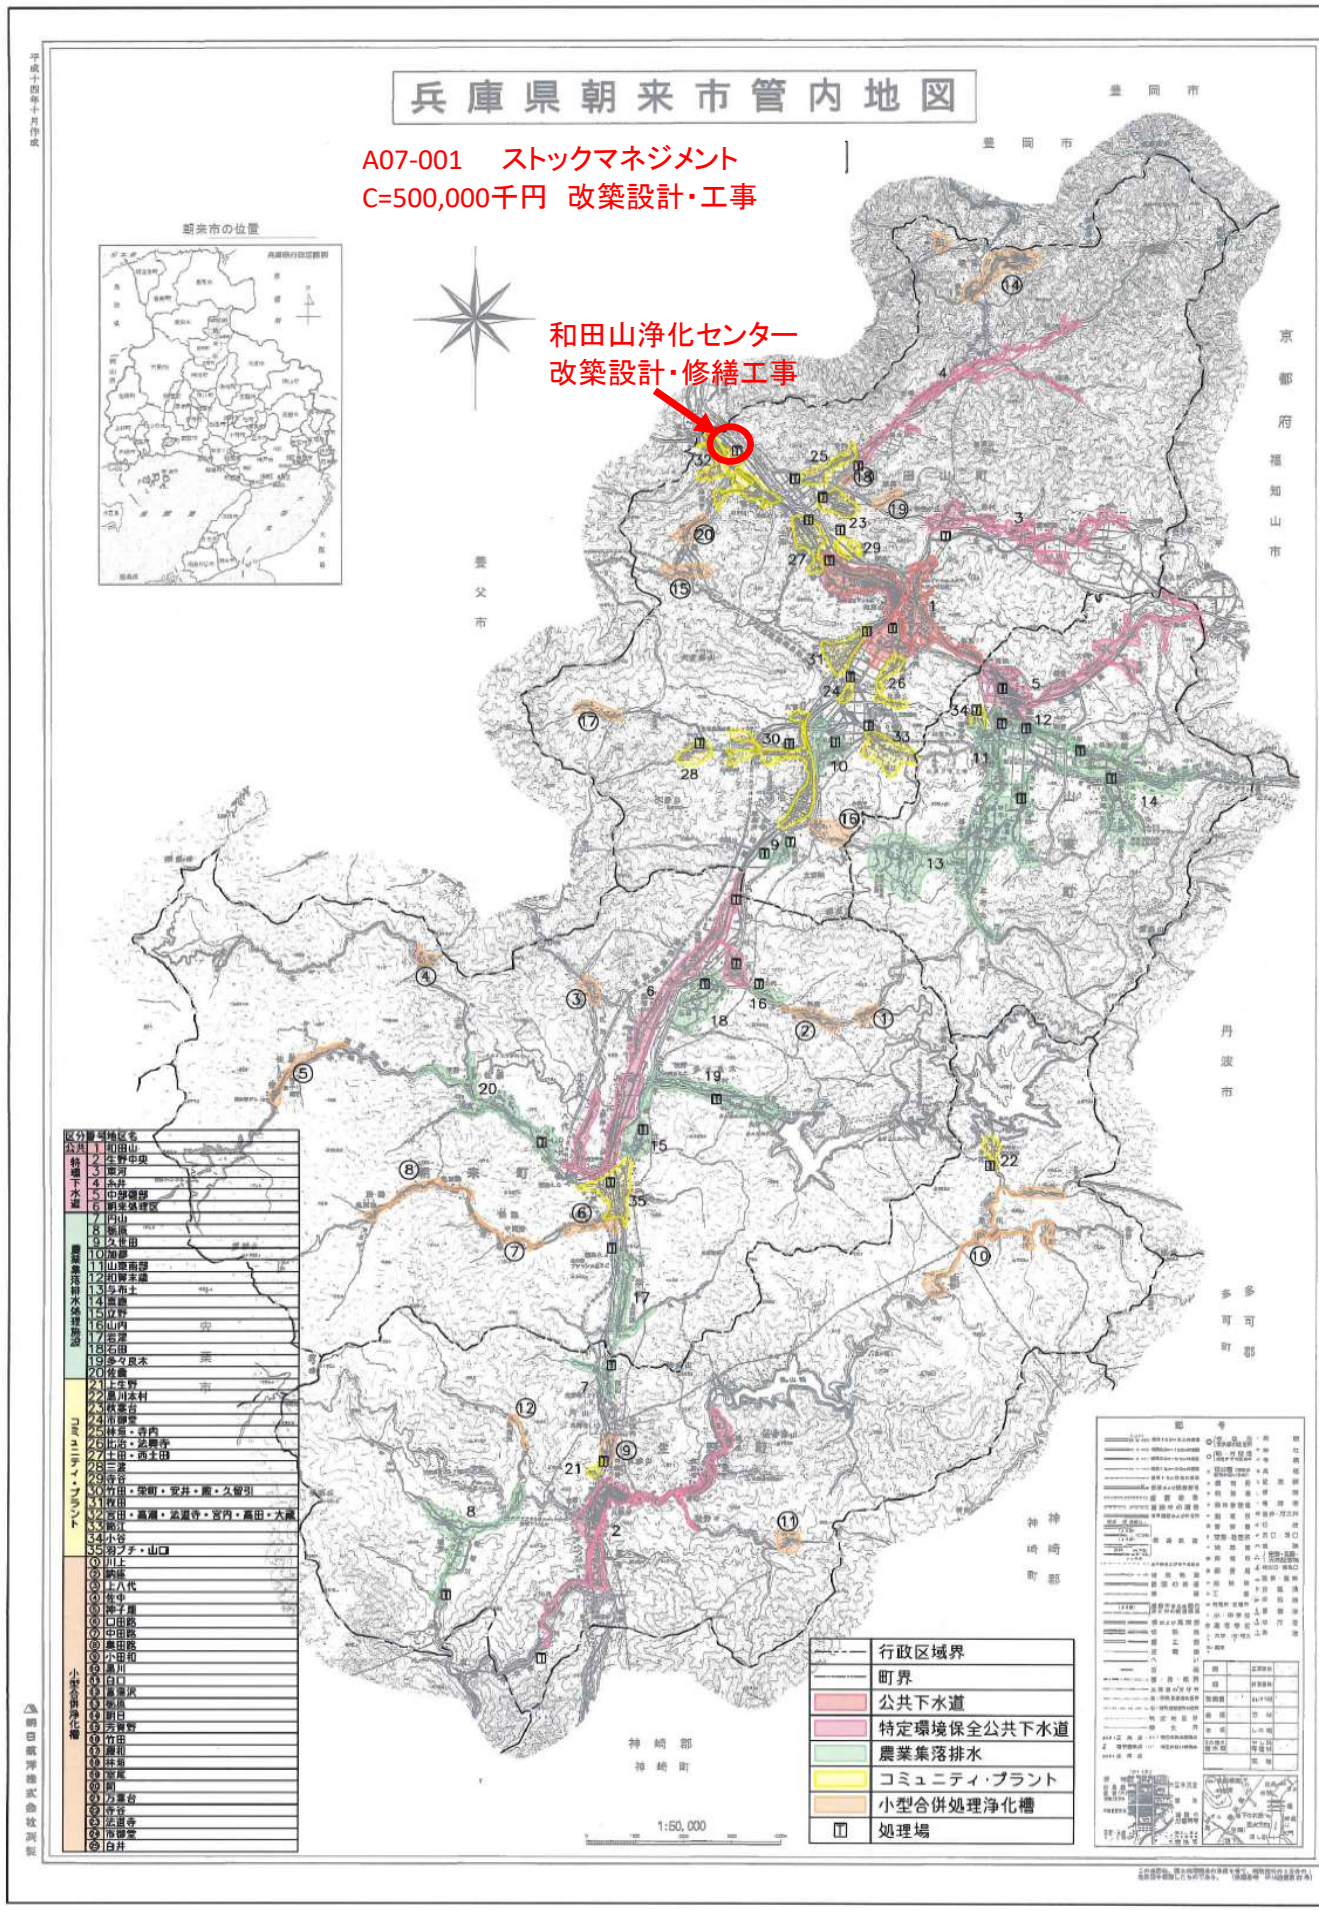


平成十四年十月作成

△明日川浄水株式会社製

この図面は、環境省「下水道整備計画」の作成に当たって、関係機関との協議を経て作成されたものである。


(参考図面)

計画の名称	朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	朝来市

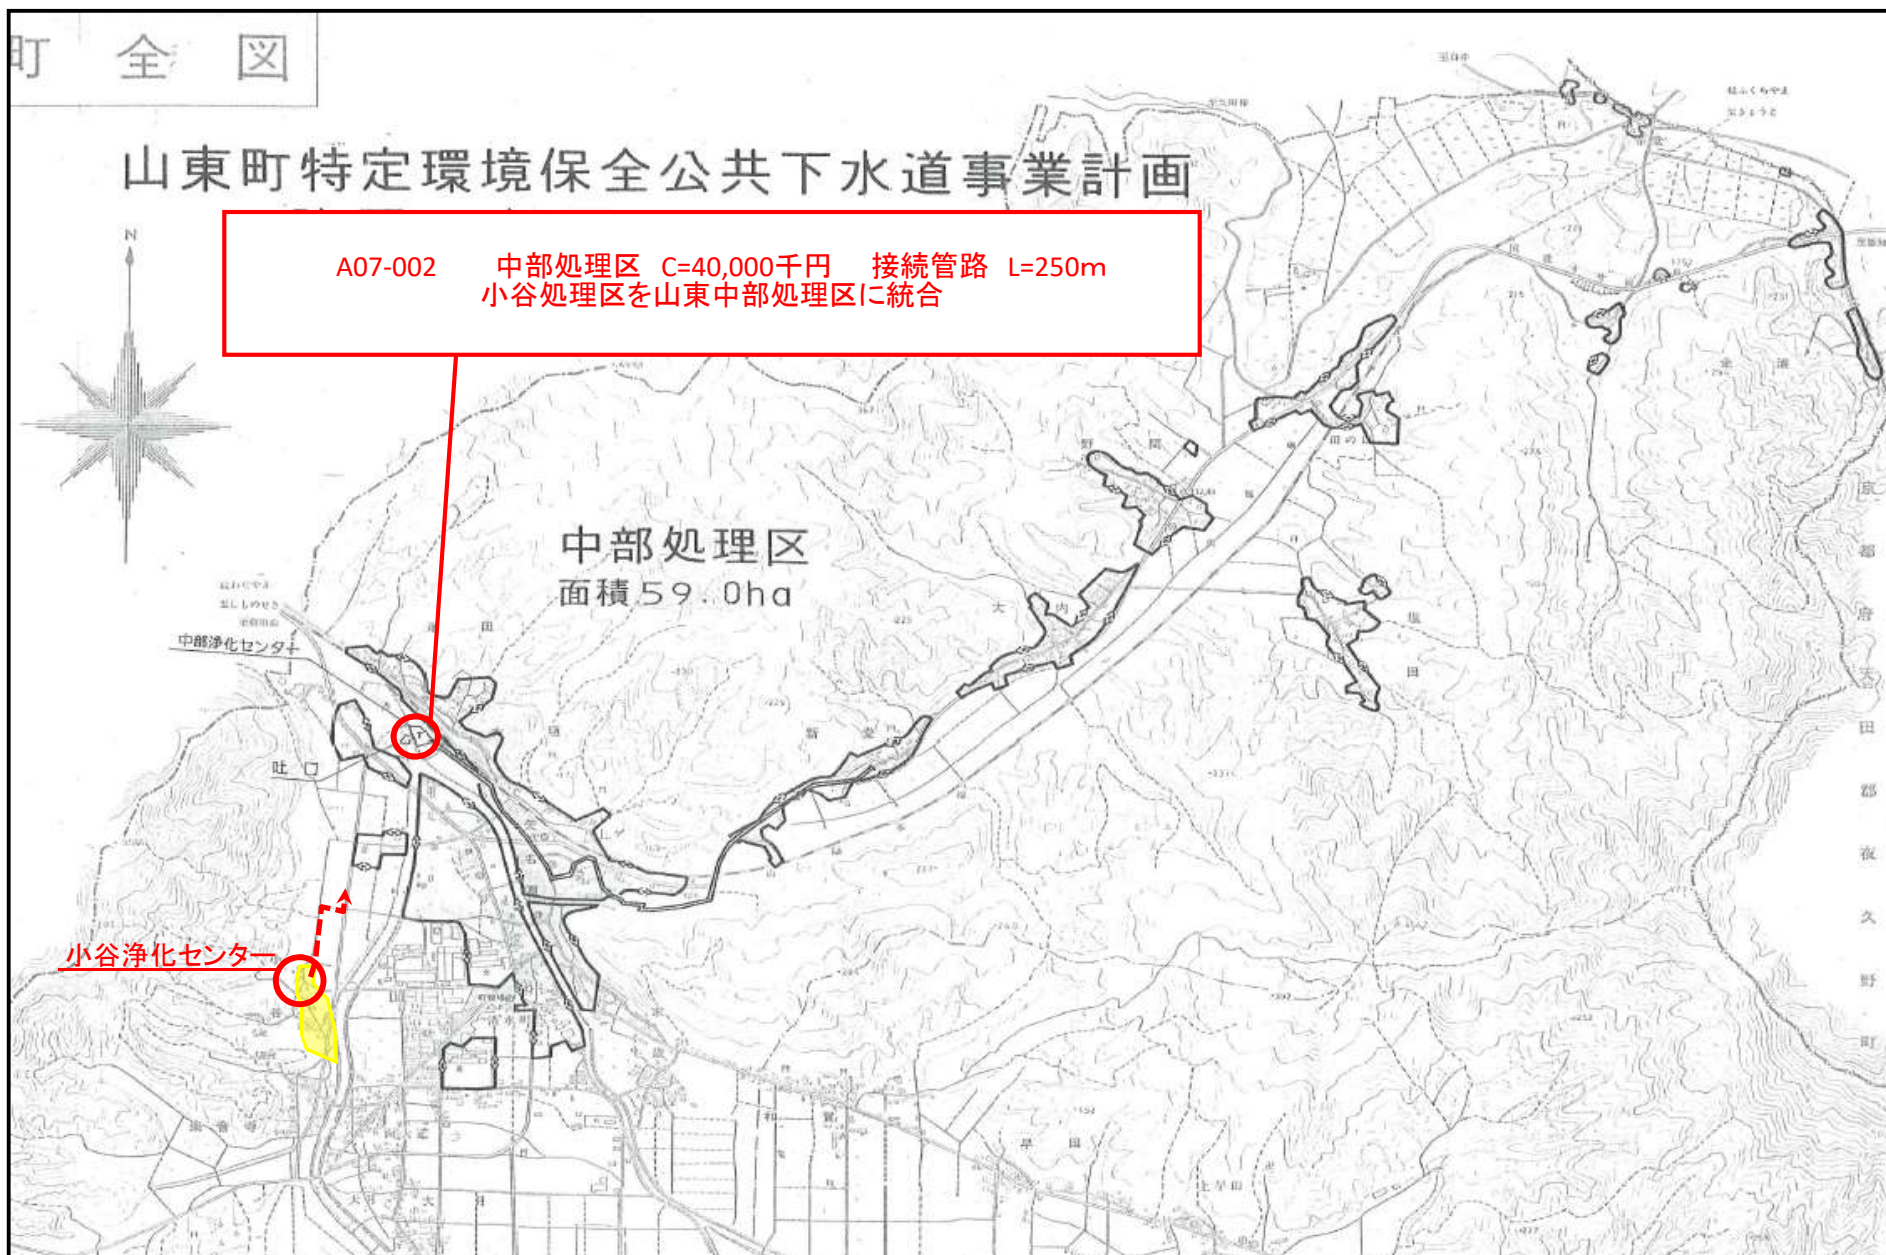

(参考図面)

計画の名称	朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	朝来市

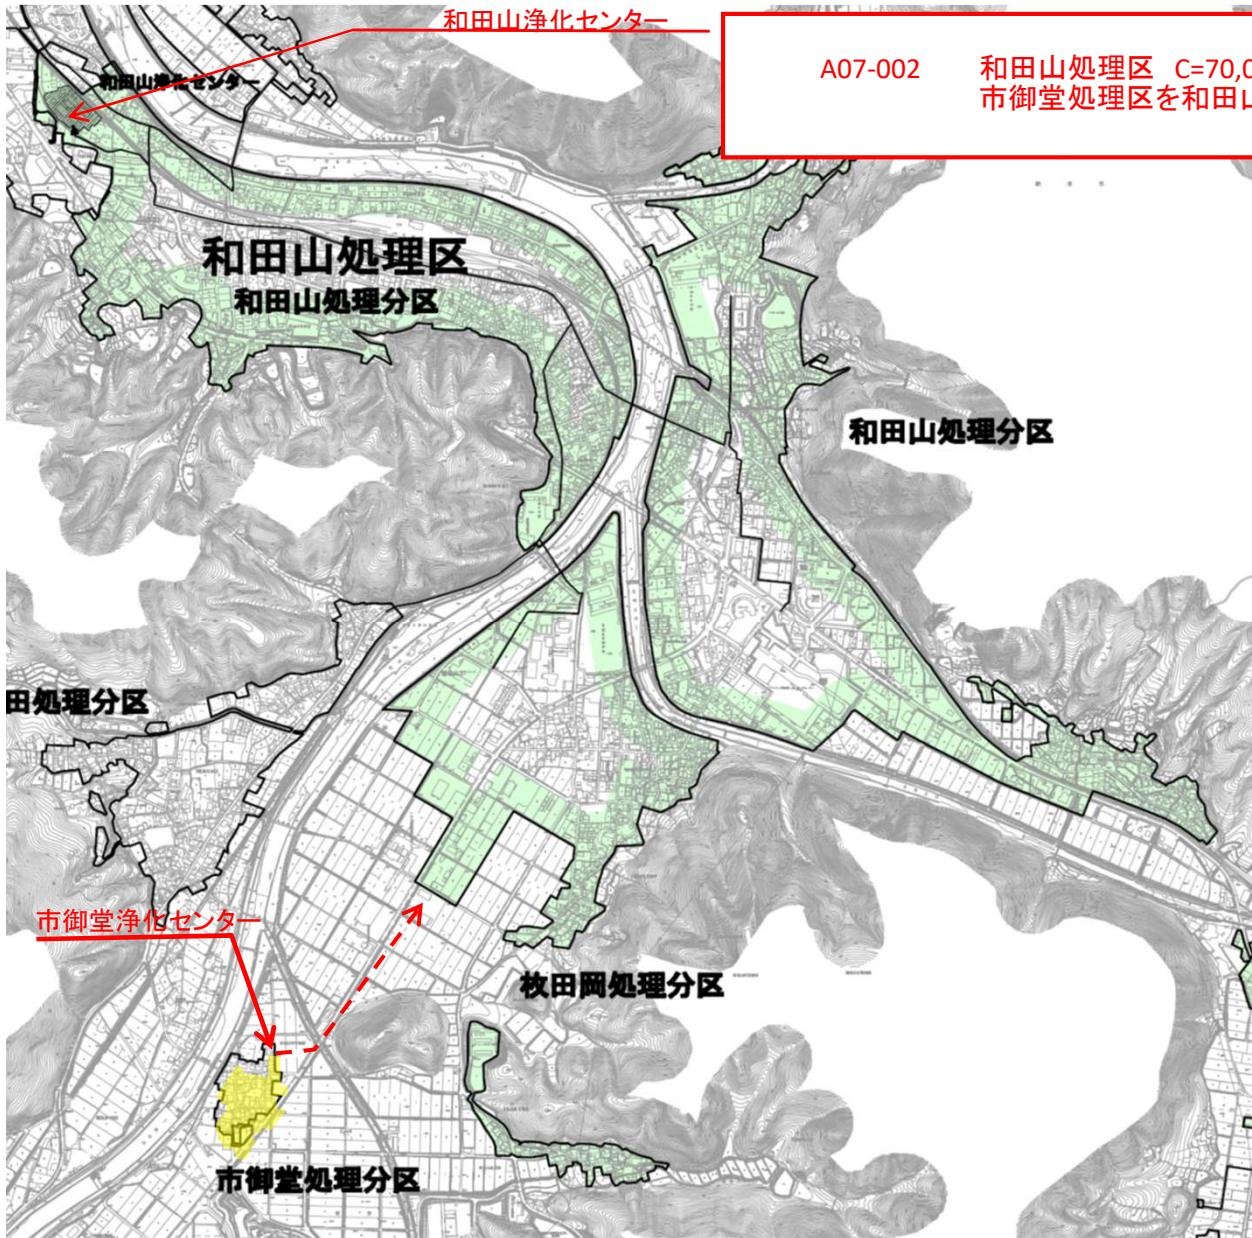

A07-002 和田山処理区 C=70,000千円 接続管路 L=950m
市御堂処理区を和田山処理区に統合

(参考図面)

計画の名称	朝来市における安全で適正かつ効率的な下水道事業の運営に向けた整備計画 【2】		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	朝来市

